

04

### Funktionskontrolle: LED an Gehäuseaußenseite

-LED leuchtet rot:

Spule wird bestromt.  
Gegenplatte liegt nicht oder nicht ordnungsgemäß auf Magnet auf.  
Gewünschte Verriegelung nicht möglich.

-LED leuchtet grün:

Spule wird bestromt.  
Gegenplatte liegt ordnungsgemäß auf Magnet auf.  
Gewünschte Verriegelung ist aktiv.


-LED leuchtet nicht, trotz bestromter Spule:

Versorgungsspannung wurde verpolt angeschlossen.  
Spule ist aktiv.  
Verriegelung ist möglich.  
Die Rückmeldung ist jedoch nicht aktiv, ebenso nicht die LED.

### Rückmeldung:

Zustand	Kontakt 3-4	Kontakt 4-5	LED
Verriegelung aktiv	geschlossen	offen	grün
gewünschte Verriegelung nicht möglich	offen	geschlossen	rot
keine Verriegelung gewünscht (Spule nicht bestromt)	offen	geschlossen	aus
Spule wird verpolt bestromt	offen	geschlossen	aus

24V DC

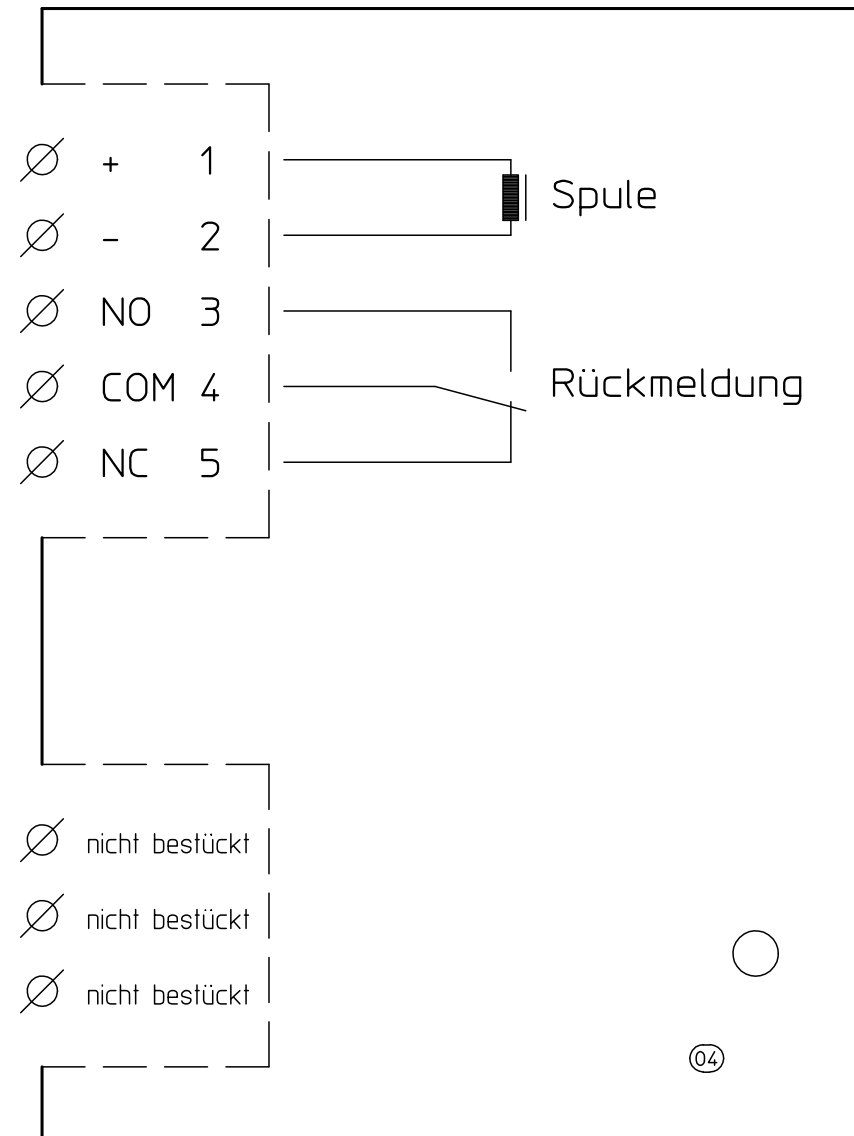

Anschluß LED

04

04

Diese Zeichnung entspricht dem Entwicklungsstand des Zeichnungsdatums bzw. der letzten Änderungseintragung. Aus der Benützung der Zeichnung können keine Ansprüche, gleich welcher Art, einschließlich Schadenersatzansprüche, abgeleitet und gegen GEZE geltend gemacht werden. Die Zeichnung bleibt unser Eigentum und ist Dritten nur für die Vertragsdauer zur Benutzung überlassen. Sämtliche sich aus der Zeichnung ergebenden Ansprüche stehen ausschließlich GEZE zu. Ohne vorherige Zustimmung von GEZE darf diese Zeichnung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.  
This drawing shows the actual state of product development at the date of the drawing or the revision date. No claims or damages in any form can be made against GEZE as a result of the interpretation of this drawing. This drawing remains the property of GEZE and is made available to third parties only for the duration of contractual obligations. All rights connected with this drawing remain in possession of GEZE. This drawing may not be copied or handed over to third parties without the express consent of GEZE.

EMPB = Erstmusterprüfbericht /First sample test report

				<b>GEZE GmbH</b> P.O. Box 13 63 71226 Leonberg Germany		Benennung / designation	
				vertraulich / confidential		<b>Elektronik</b> <b>RWS/MA 500 Haftmagnet</b>	
				Datum / date	Name / name	Blatt / von sheet / of	Material-Nr. ID-no.
04	08.02.2010	tbe7	48883	erstellt / drawn	tbe7	1 / 1	
03	25.04.2007	tbe7	47769	gepr. / checked		Maßstab scale	
02	15.07.1999	tbe7	43650	Ersatz für: subst. for:		Sprache / language	Zeichnungs-Nr. / document-no.
01	25.01.1999	tbe7	43235	Ersetzt durch: subst. with:		D	<b>21206-9-0983</b>
EMPB	Dok.version docversion	Datum date	Name name	Mitteilungs-Nr. Doc. change no.			